


АКТ**по разграничению балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок и сооружений до 1000 В.**

ООО « _____ » - электропередающая организация на жилом доме по адресу: _____,
 в дальнейшем Владелец и _____, собственником квартиры № _____ в жилом доме
 по адресу: _____,
 в дальнейшем Потребитель.

1. Выделено 0,4 кВ на установленную мощность 14,0 кВт при одновременной нагрузке 16,8 кВт (в суммарной нагрузке жилого дома).
2. Электроснабжение Потребителя осуществляется от ВРУ -1, согласно следующей схеме:

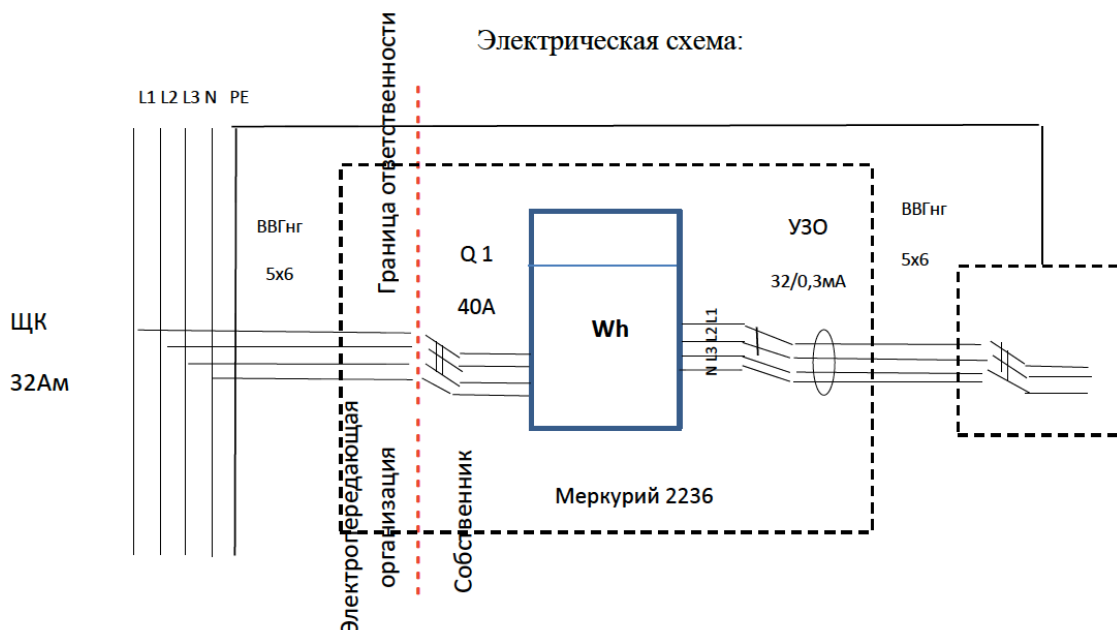

3. Электроснабжение Потребителя соответствует III категории надежности.
4. Границей балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности (см. пограничную линию на схеме) между электропередающей организацией и Потребителем являются кабельные наконечники в этажном щите (до вводного автоматического выключателя). Ответственность за контакт в месте присоединения наконечников несет электропередающая организация. Допуск в этажный электрощит Потребителя осуществляется по его заявке в присутствии представителя электропередающей организации.
5. Общая защита в этажном распределительном щите должна быть установлена в соответствии с разрешенной одновременной нагрузкой на ток 32А.
6. Нулевая точка трансформатора, от которого осуществляется электроснабжение Потребителя, заземлена наглухо.
7. Эксплуатацию электрической сети и оборудования квартиры Потребитель осуществляет самостоятельно.
8. Электроснабжение Потребителя разрешается при наличии акта допуска в эксплуатацию электроустановки, выданного инспекцией Мосгосэнергонадзора.
9. Потребителю запрещается:

- а) Проводить какие-либо отключения в электроустановках дома за пределами своей эксплуатационной ответственности;
- б) Производить замену вводного автоматического выключателя без согласования с Владелецем;
10. Потребитель обязан обеспечить беспрепятственный доступ инспектора Энергонадзора по его удостоверению к электроустановке квартиры.
11. При необходимости принятия мер по устранению аварийных ситуаций электропередающая организация имеет право прекратить подачу электроэнергии Потребителю без согласования и предупреждения на период не более 0,5 часа и не несет за это ответственности. Для выполнения работ по текущему обслуживанию и ремонту электропередающая организация может отключить электроэнергию с предупреждением не менее чем за 24 часа.
12. При изменении условий, предусмотренных актом, акт подлежит переоформлению.
13. Акт составлен в 2-х экземплярах: 1 экз. – для электропередающей организации
2 экз. – для Потребителя

Председатель
ООО « _____ » _____ / _____ /

Владелец кв-ры № _____ _____ / _____ /

Инженер-электрик
ООО « _____ » _____ / _____ /